COMUNE DI ROMA

GARBOLI - CONICOS S.P.A.

Via Carlo Pesenti n° 121 00156 Roma

Impresa Esecutrice:

I.G.E.T. s.n.c.

di Stocco Ferdinando & Mattogno Luigi

Via Enrico Toti n° 51 Palestrina (RM)

PROGETTO ESECUTIVO

PIANTA PIANO QUARTO

Oggetto:

SCHEMA ELETTRICO PLANIMETRICO

RILEVAZIONE INCENDI E DIFFUSIONE SONORA

LUP 2

RAPP. 1:100

Tavola E-16

IL COMMITTENTE

I.N.A.I.L.
Via Santuario Regina degli Apostoli n°33
00100 Roma

I PROGETTISTI

Progettazione:

P.I.E.L. p.I. Benedetto Proietti Mercuri
Via Del Pino,14 – 00028 Subiaco – RM Tel. 0774484954

Subiaco li, Novembre 2003

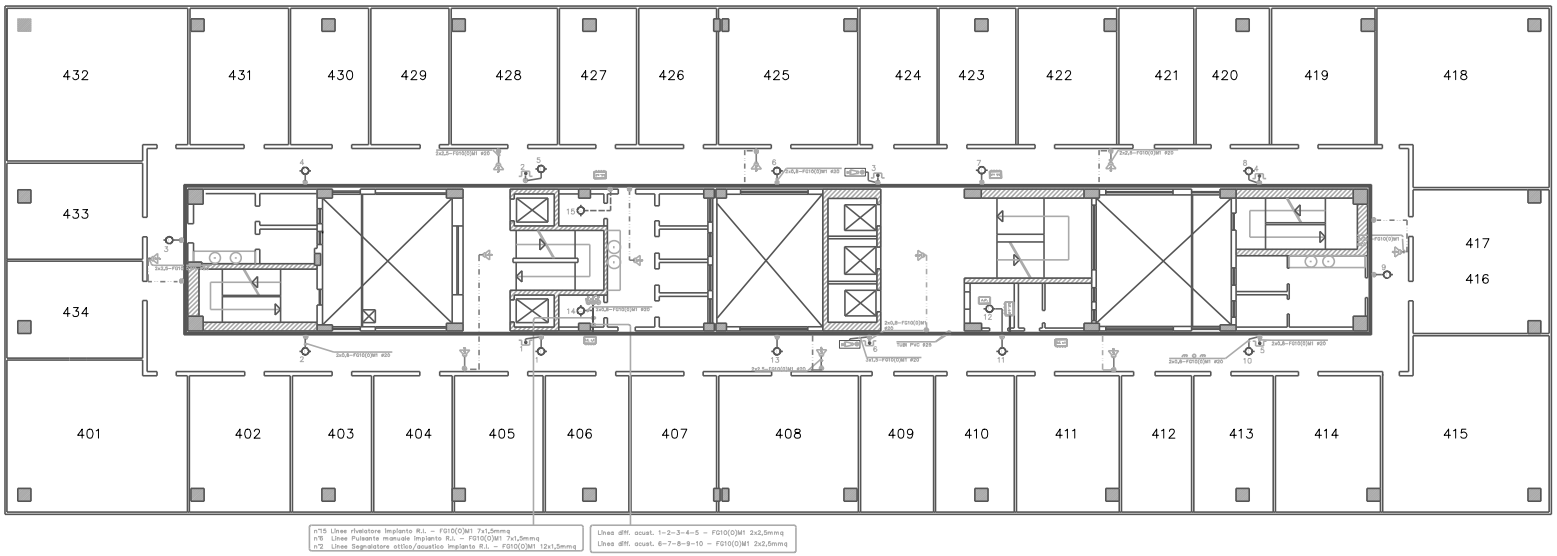

n°15 Linee rivelatore impianto R.I. – FG10(O)M1 7x1,5mmq
n°9 Linee Pulsante manuale impianto R.I. – FG10(O)M1 7x1,5mmq
n°2 Linee Segnalatore ottico/acustico impianto R.I. – FG10(O)M1 12x1,5mmq

Linea diff. acust. 1–2–3–4–5 – FG10(O)M1 2x2,5mmq
Linea diff. acust. 6–7–8–9–10 – FG10(O)M1 2x2,5mmq

RILEVAZIONE INCENDI E DIFFUSIONE SONORA

LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO

QGE	Quadro elettrico Generale di PIANO
QS1	Sotto–Quadro elettrico zona 1 –
QS2	Sotto–Quadro elettrico zona 2 –
QS3	Sotto–Quadro elettrico zona 3 –
QS4	Sotto–Quadro elettrico zona 4 –
QAP	Armadio di permutazione TD
I	Interruttore unip. serie comp. dentro scatola portafrutto
IF	Interruttore bipol. serie comp. dentro scatola portafrutto
D	Deviatore unip. 16A serie comp. dentro scatola portafrutto
P	Pulsante 1P serie comp. dentro scatola portafrutto
PT	Pulsante a tirante serie comp. dentro scatola portafrutto
PT	Pulsante a tirante serie comp. dentro scatola portafrutto
R	Ronzatore 230V serie comp. dentro scatola portafrutto
B	Presa bipasso 10/16A serie comp. dentro scatola portafrutto
L	Lampada segnalazione serie comp. dentro scatola portafrutto
PT+I	Presa interbloccata per montaggio dentro scatola portafrutto 2P+16A I In=16A 230V Protette da interruttore magnetotermico
	Presa unel 16A serie componibile – n.3
	Presa bipasso 10/16A serie componibile – n.4
	Presa Telefonica serie RJ45 serie componibile – n.2
	Complesso out. Bombaglione di sicurezza 1x18W ext. 3h IP55
	Complesso out. Bombaglione di sicurezza 1x18W ext. 3h IP55 con diffusorema direttonde
2x36	Plafoniera per lampade fluorescenti fissati IP44 per montaggio da controsoffitto con schermo temprato – 2x36W
2x58	Plafoniera per lampade fluorescenti fissati IP44 per montaggio da controsoffitto con schermo temprato – 2x58W
2x58	Plafoniera per lampade fluorescenti fissati IP44 per montaggio da controsoffitto con schermo temprato – 2x58W
	Proiettore da incasso per montaggio su controsoffitto per lampade fluorescenti compatte 2x26W IP44
	Plafoniera PVC per montaggio a parete/soffitto per lampade ad incandescenza P. max=100W
	Cassetta di derivazione Impianti Telefonico
	Cassetta di derivazione Impianti Rilevazione incendi
	Cassetta di derivazione Impianti Trombatori Dati
	Cassetta di derivazione Impianti FM, LUCE ed Impianti 24V
	Rivelatore Incendio per montaggio sopra controsoffitto
	Rivelatore Incendio per montaggio sotto controsoffitto (cortesia)
PUL	Pulsante manuale sotto vetro "door push" per sistema Impianto rivelazione Incendi
	Altoparlante Impianto diffusione sonora
	Separatore ottico/acustico Impianto rivelazione Incendi
	Canala metallica completa di accessori
	Tubo PVC RIGIDO–FLESSIBILE serie pesante completo di accessori e pezzi speciali per effettuare cave sotto a muretto
	Linea telefonica – transmissione dati in cavo multicoppia
	Linea diffusione sonora in cavo multicoppia (rosso / nero)
	Linea rivelazione incendi in cavo multicoppia
	Conduttore ascendente
	Conduttore discendente
	Conduttore verticale passante
	Tubo protettivo incassato
2(1×1,5)	Due conduttori di energia in corrispondenza da 1,5 mmq
16G,5	Un cavo globo/verde di sezione 1,5mmq (PE)
ø20	Tubo protettivo di grandezza 16 (diametro esterno 16mm)